

Wasserversorgung Wald im Pinzgau


Ortsteil Wald



LEGENDE:

- US Unterbrecherschacht
- QS Quelfassung
- QSS..... Quellsammelschacht
- DHV Druckhalteventiel
- DMV Druckminderventiel

bakteriologische Trinkwasseruntersuchung
 chemisch/bakteriologische Trinkwasseruntersuchung (Volluntersuchung)

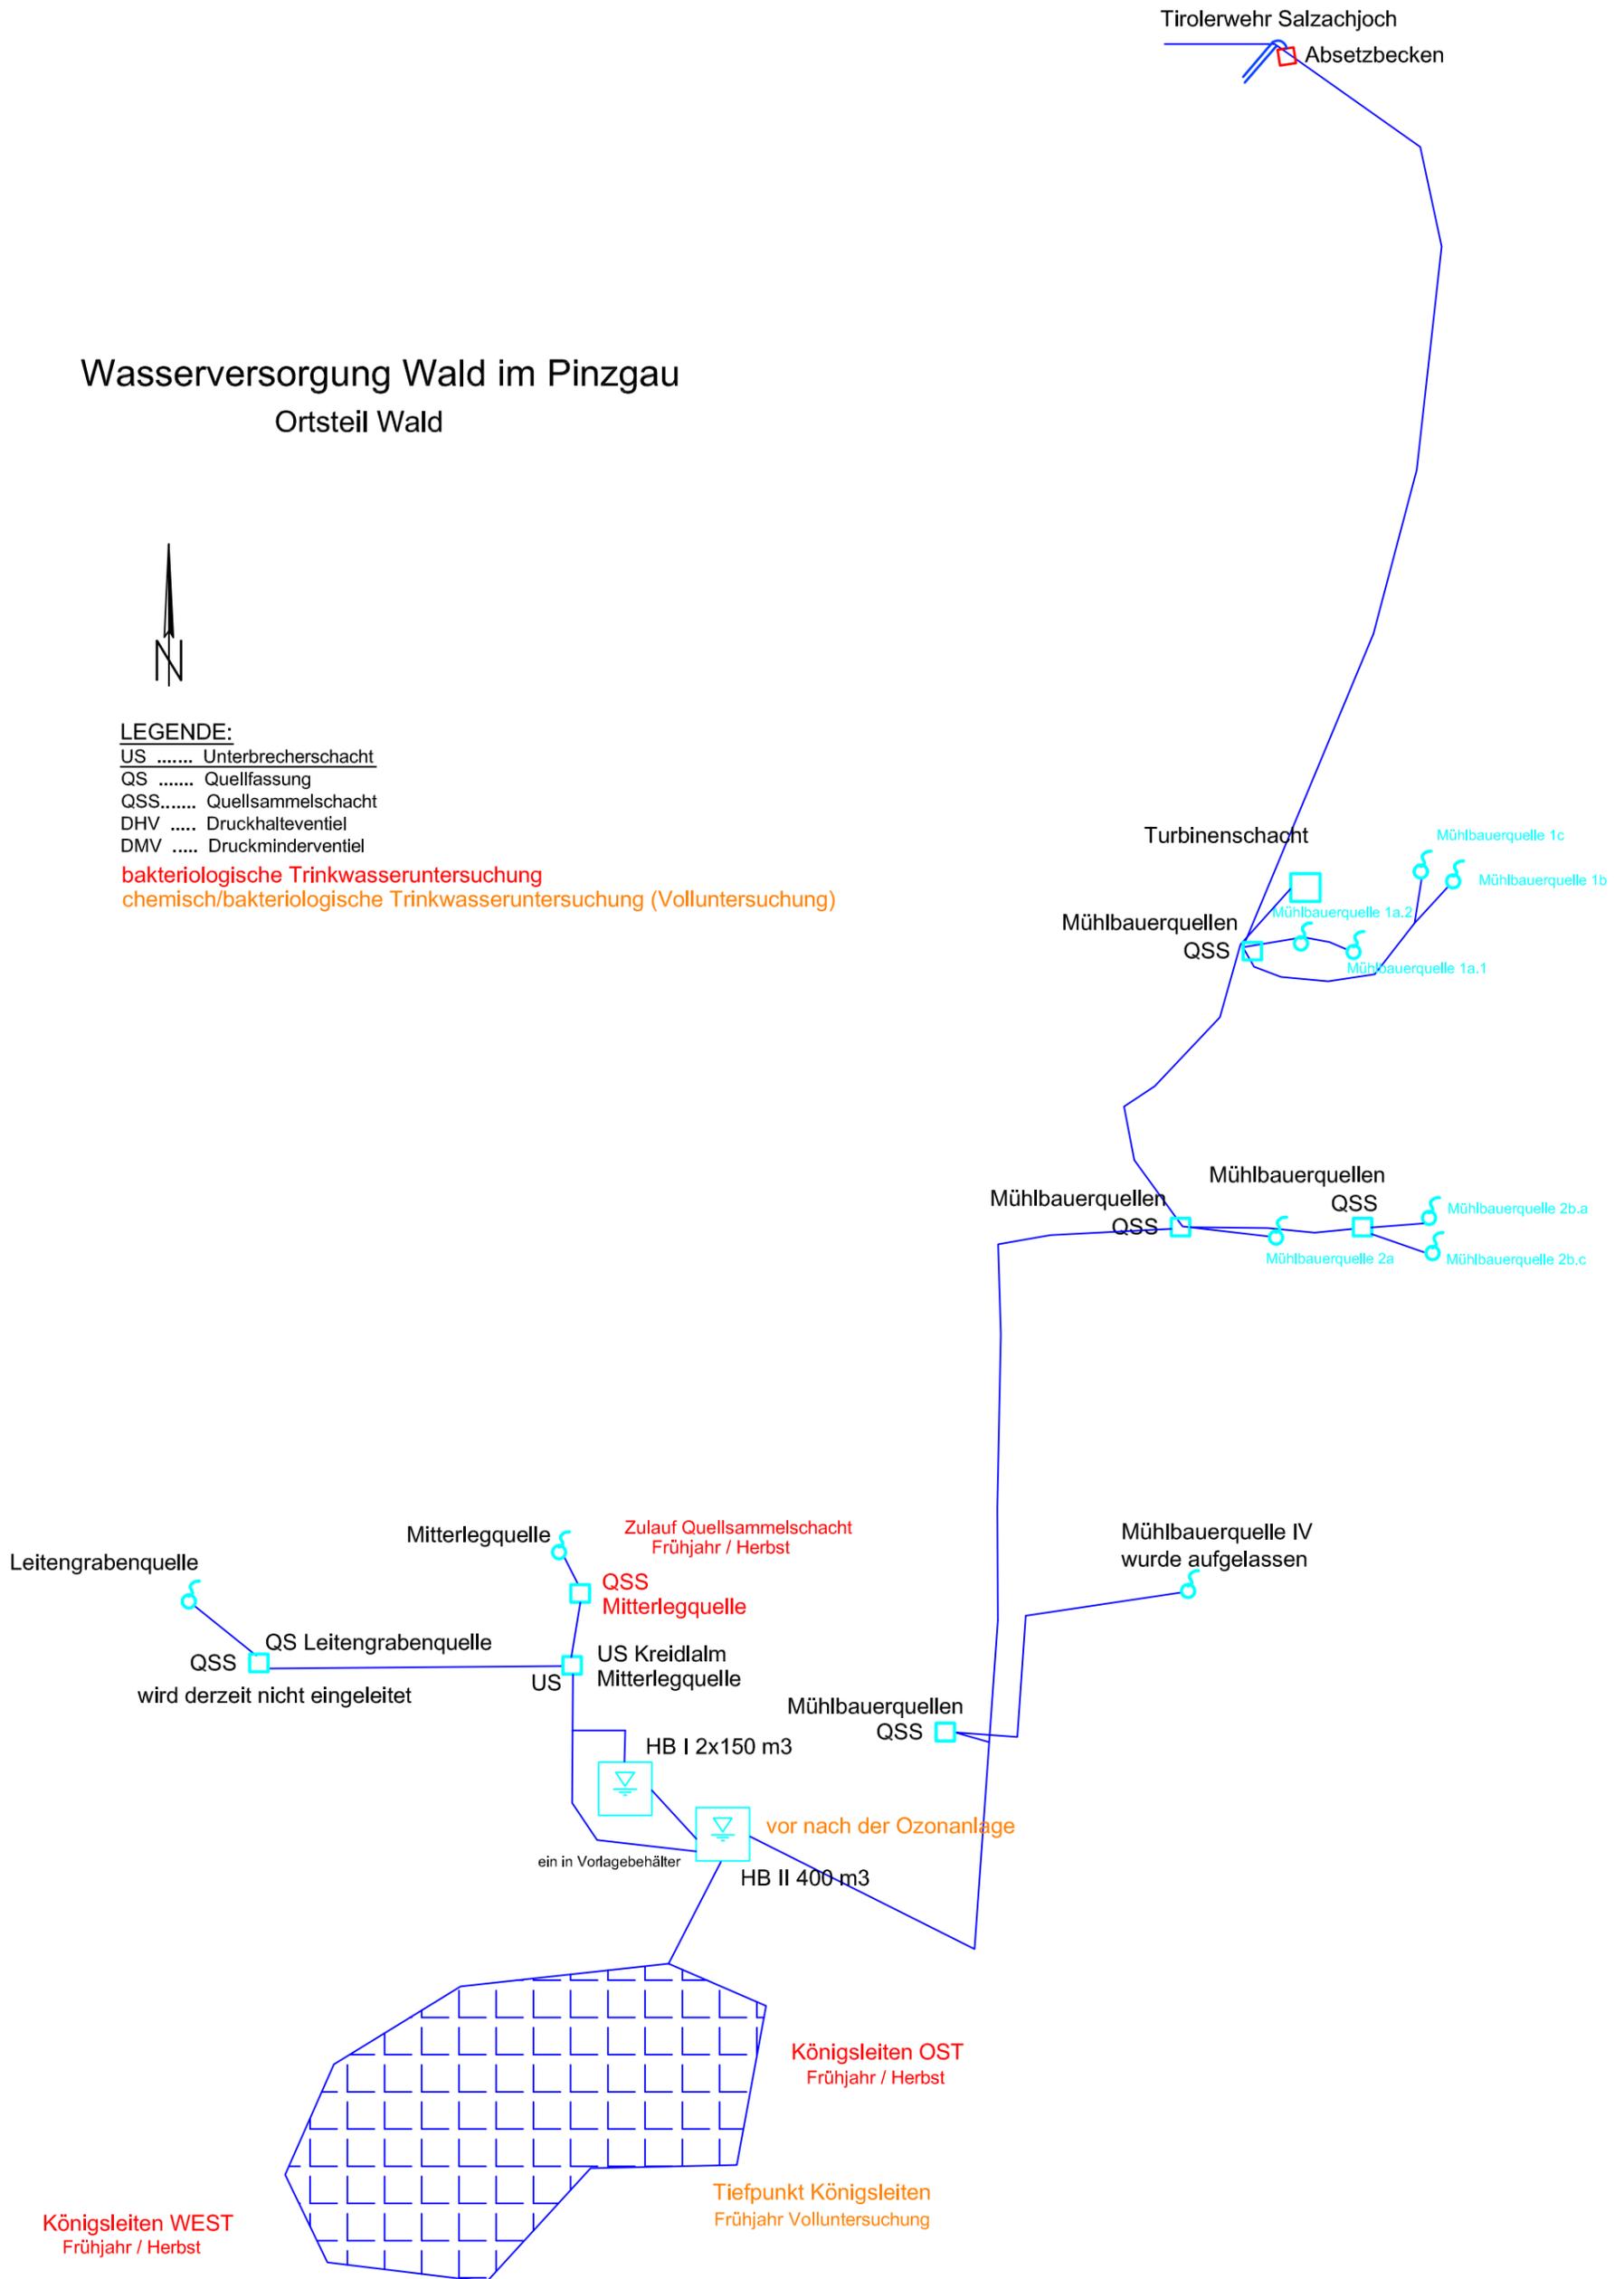

Leitengrabenquelle

wird derzeit nicht eingeleitet

Mitterlegquelle

Zulauf Quellsammelschacht
Frühjahr / Herbst

QSS Mitterlegquelle

US Kreidlalm Mitterlegquelle

HB I 2x150 m3

ein in Vorlagebehälter

HB II 400 m3

vor nach der Ozonanlage

Mühlbauerquellen QSS

Mühlbauerquelle IV wurde aufgelassen

Mühlbauerquellen QSS

Mühlbauerquelle 2a

Mühlbauerquelle 2b.a

Mühlbauerquelle 2b.c

Turbinenschacht

Mühlbauerquellen QSS

Mühlbauerquelle 1c

Mühlbauerquelle 1b

Mühlbauerquelle 1a.2

Mühlbauerquelle 1a.1

Tirolerwehr Salzachjoch

Absetzbecken

Königsleiten WEST
Frühjahr / Herbst

Königsleiten OST
Frühjahr / Herbst

Tiefpunkt Königsleiten
Frühjahr Volluntersuchung